

UMBAU DES STRÖMUNGSSCHALTERS VOM VORLAUFANSCHLUßSTÜCK IN DAS RÜCKLAUF T-STÜCK

Bitte wie Folgt vorgehen :

Abdeckplatte (mit Logica) abnehmen.

Rücklaufverschraubung an unteren Seite der Pumpe und unter Kessel lösen. Schrauben für Befestigungsplatte an Rahmen lösen und Rücklauf T-Stück komplett ausnehmen.

Entleerungshahn, Kappe usw., demontieren und auf neues T-Stück aufbauen.

Neues T-Stück in umgekehrte Reihenfolge wieder einbauen.

Überwurfmutter (4.08) lösen und Strömungsschalter (5.13) vorsichtig ausbauen um Beschädigung zu vermeiden.

Entstandene Öffnung durch Stopfen (4.13) und Überwurfmutter (4.08) verschließen.

Achtung!!

Cu-Dichtung (4.07) erneuern !

Überwurfmutter mit Zange oder Schlüssel fest anziehen!

Mitgelieferte O-ring (5.10) in die vorgesehene Nut im Aufnahmeteil für den Strömungsschalter einlegen.

Strömungsschalter in richtigen Position in das neue Rücklauf T-Stück (5.06) einbauen und Überwurfmutter von Hand anziehen!!!

Verlängerungskabel (5.11) anschliessen.

5.03 Überwurfmutter

5.04 Füll- und Entleerungshahn

5.06 Rücklauf T-Stück

5.07 Klappe 1"

5.08 Umwälzpumpe

5.09 Pumpenkabel

5.10 Pumpendichtung

5.11 Verlängerungskabel

5.12 O - ring

5.13 Strömungsschalter

4.01 Vorlaufanschlußstück

4.02 Quetschverschraubung

4.03 Tauchhülse

4.04 Schraube M4 x 20

4.05 Manometer

4.07 Cu-Dichtung


4.08 Überwurfmutter

4.10 Luftabscheider Airclon / Vorlauf T-Stück

4.11 Klappe 1"


4.12 Kesselvorlaufrohr

4.13 Stopfen

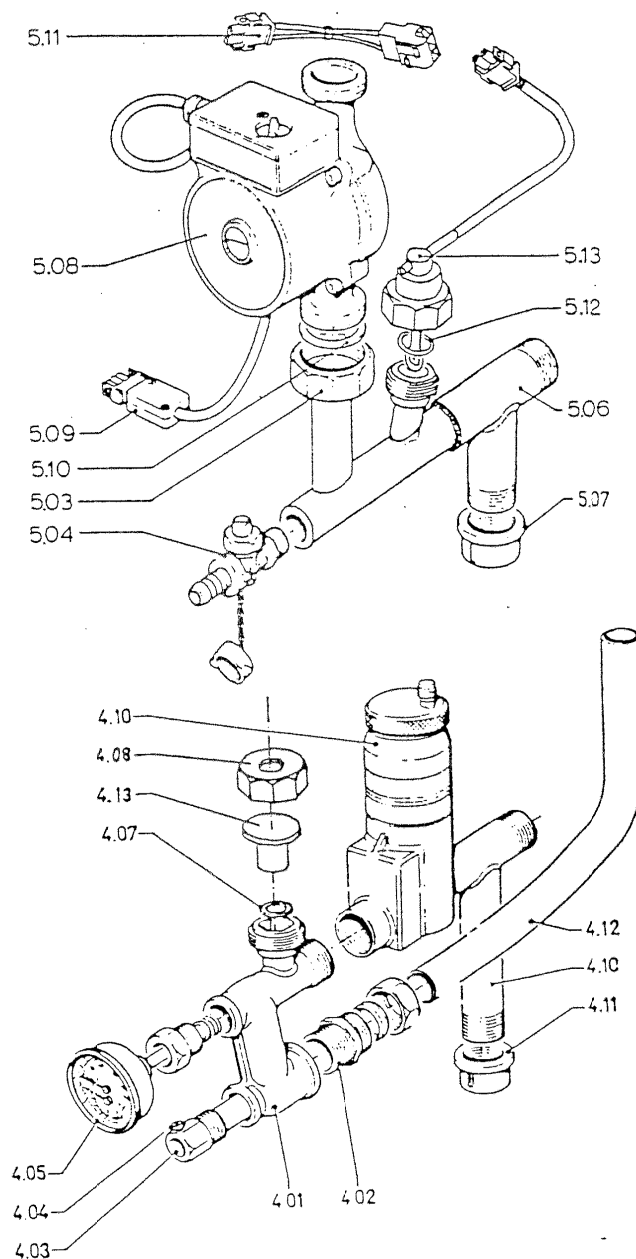

7. MONTERING OG DEMONTERING AF TILBEHØR


- 4.01 Tilslutnings-stykke
- 4.02 Klem-kobling
- 4.03 Dyklomme
- 4.04 Skruer M4 x 20
- 4.05 Mano-termometer
- 4.07 Pakningsring
- 4.08 Møtrik
- 4.10 Vandtilslutning
- 4.11 Rørafslutning 1"
- 4.12 Bøjet forsyningsrør
- 4.13 Prop

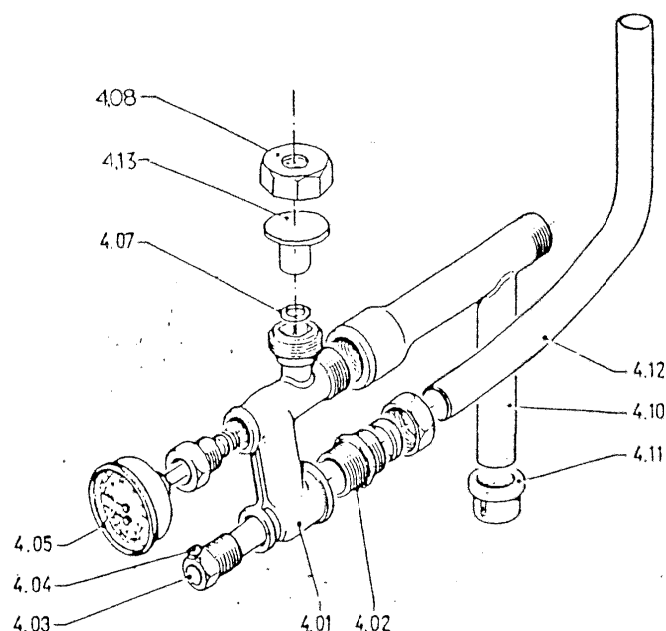

Tilspænding af prop 4.13 skal gøres med værktøj.

Ved genmontage : Brug altid nye pakningsringe 4.07

- 5.03 Møtrik
- 5.04 Påfyldningsventil 1/2"
- 5.06 Returvandtilslutning
- 5.07 Rørafslutning 1"
- 5.08 Cirkulationspumpe
- 5.09 El-kabel/stik for cirk. pumpe
- 5.10 Pakningsring
- 5.11 Forlænger kabel
- 5.12 O - ring
- 5.13 Vandstrømssikring

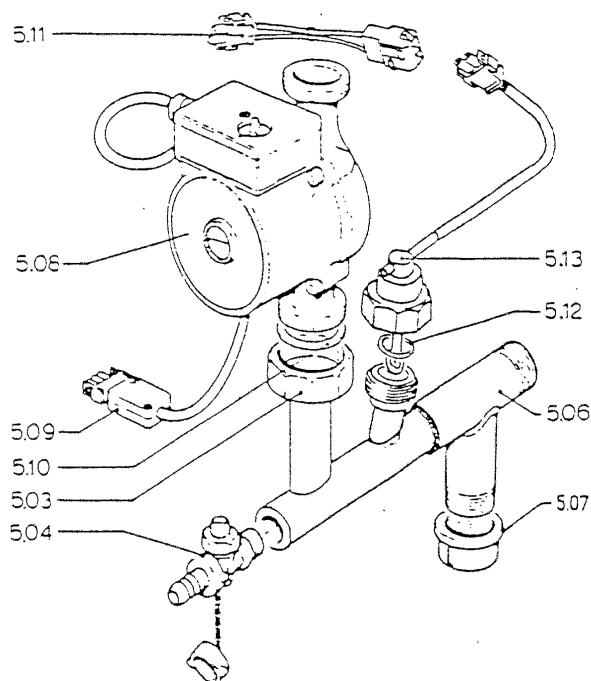

Demontering af vandstrømssikring

Fjern panelet, afskrue møtrik løft vandstrømssikring 5.13 **lige op uden at deformere**. Dette gøres for at undgå beskadigelse af vandstrømssikringen.

Tilspænding af vandstrømssikringen skal gøres med hånden (brug ikke værktøj), den flade kobberpakning er erstattet med en O-ring 5.12.

Bemærk : lav aldrig gennemføringer i vandstrømssikringshuset, og frigør ikke el-koblingen med spænding på.

kode : 969.7000.126